



**Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс»  
имени И.Н.Валиахметова»**

«Олимпи резерв дасянья И.Н. Валиахметов нимо «Импульс» спорт школа»  
ватсаса тодон-валан сётонья муниципал коньдэтэн возиськись ужьюрт

Удмуртская ул.д.247, г.Ижевск, 426056, телефон (3412)43-16-65, e-mail: impuls@izh.udmr.ru, www.VELOИМПУЛЬС.рф

от 13 марта 2024 г. № 47  
на № 89-2024 от 28.02.2024

Прокурору Ленинского района старшему  
советнику юстиции  
Стяжкину И.В

Уважаемый Иван Викторович!

В ответ на представление прокуратуры Ленинского района города Ижевска «Об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности» от 28.02.2024г, № 89-2024 сообщаем следующее:

1. Представление прокуратуры Ленинского района об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности №89-2024 от 28.02.2024г. рассмотрено на общем собрании трудового коллектива МБУ ДО СШОР «Импульс» при директоре 11 марта 2024г.

2.Проверкой, проведенной прокуратурой, выявлено нарушение пожарной безопасности, что в помещении МБУ ДО СШОР «Импульс» по адресу город Ижевск, ул. Динамовская, дом 126 на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (фактически не предоставлена).

По данному нарушению сообщаем о принятых мерах: в настоящее время на объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем

3.Проверкой, проведенной прокуратурой, выявлено нарушение пожарной безопасности, что допускается размещение мебели в тамбуре у дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу (фактически размещен стол). По данному нарушению сообщаем о принятых мерах: стол убран в тамбуре у дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу.

4.Проверкой, проведенной прокуратурой, выявлено нарушение пожарной безопасности, что руководитель не обеспечил определение класса зоны и категории по взрывопожарной и пожарной опасности на входной двери помещения складского назначения и его обозначение с наружной стороны (фактически не предоставлены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности).

По данному нарушению сообщаем о принятых мерах: Руководитель обеспечил наличие на входной двери складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

5.По результатам рассмотрения представления прокуратуры Ленинского района «Об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности» указанные нарушения подтверждены. Ответственным за допущенные нарушения является администратор Иванов Вячеслав Аркадьевич. За допущенные нарушения к администратору

Иванову В.А. применено дисциплинарное взыскание в форме замечания (копия приказа прилагается).

Приложение: на 4 л

Директор

А.О. Блинов

# Техническая документация в помещении МБУ ДО СШОР «Импульс» по адресу город Ижевск, ул. Динамовская, д. 126

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«АРГУС»

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МБУ ДО СШОР "Импульс" по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Динамовская, 126

Система пожарной сигнализации.

05-12-23-ПБ.СПС



г. Ижевск  
2023г.

Формат А3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 05-12-23-ПБ.СПС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие указания	
3	План расположения оборудования и кабельных линий связи СПС на 1 этаже	
4	План расположения оборудования и кабельных линий связи СПС в цокольном этаже	
5	План расположения оборудования и кабельных линий связи СОУЗ на 1 этаже	
6	План расположения оборудования и кабельных линий связи СОУЗ в цокольном этаже	
7	Схема структурная	
8	Схемы электрических соединений	

Условные обозначения

Наименование	Буквенное обозначение	Обозначение
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранд Манжстр 16	ПС АРК	
Источник вторичного электропитания резервированный ББП РОПАН-20П	ИБП	
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М	ВТН	
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	ВТМ	
Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1 О "Сауна-150"	ВТК	
Оповещатель звуковой Г-12Д	ВИАЗ	
Оповещатель световой "Выход" М-12Д	ВИАЛ	
Оповещатель световой табло "СТРЕЛКА ВЛЕВО" М-12Д	ВИАЛ	
Устройство коммутационное УК-ВК03	УК-ВК	
Кабельные линии связи ПС		
Кабельные линии связи СОУЗ		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
N 123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
СП 3.13130.2009	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
	Требования пожарной безопасности.	
СП 484.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.	
	Нормы и правила проектирования.	
СП 486.1311500.2020	Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	
	Требования пожарной безопасности	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
ГОСТ 12.1.030-81	Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
	Прилагаемые документы	
05-12-23-ПБ.СПС.С	Спецификация	
05-12-23-ПБ.СПС.ЮЖ	Кабельный журнал	
05-12-23-ПБ.СПС.РТТ	Расчет потребления тока	
05-12-23-ПБ.СПС.ВДО	Ведомость демонтируемого оборудования	

Согласовано

Взам. инв. №

Лист и дата


05-12-23-ПБ.СПС

МБУ ДО СШОР "Импульс" по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Динамовская, 126

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Фиглинова	1	05-12-23-ПБ.СПС		12.23

Страница Лист Листов

Эвакуационный выход в помещении МБУ ДО СШОР «Импульс» по адресу:  
город Ижевск, ул. Динамовская, д. 126

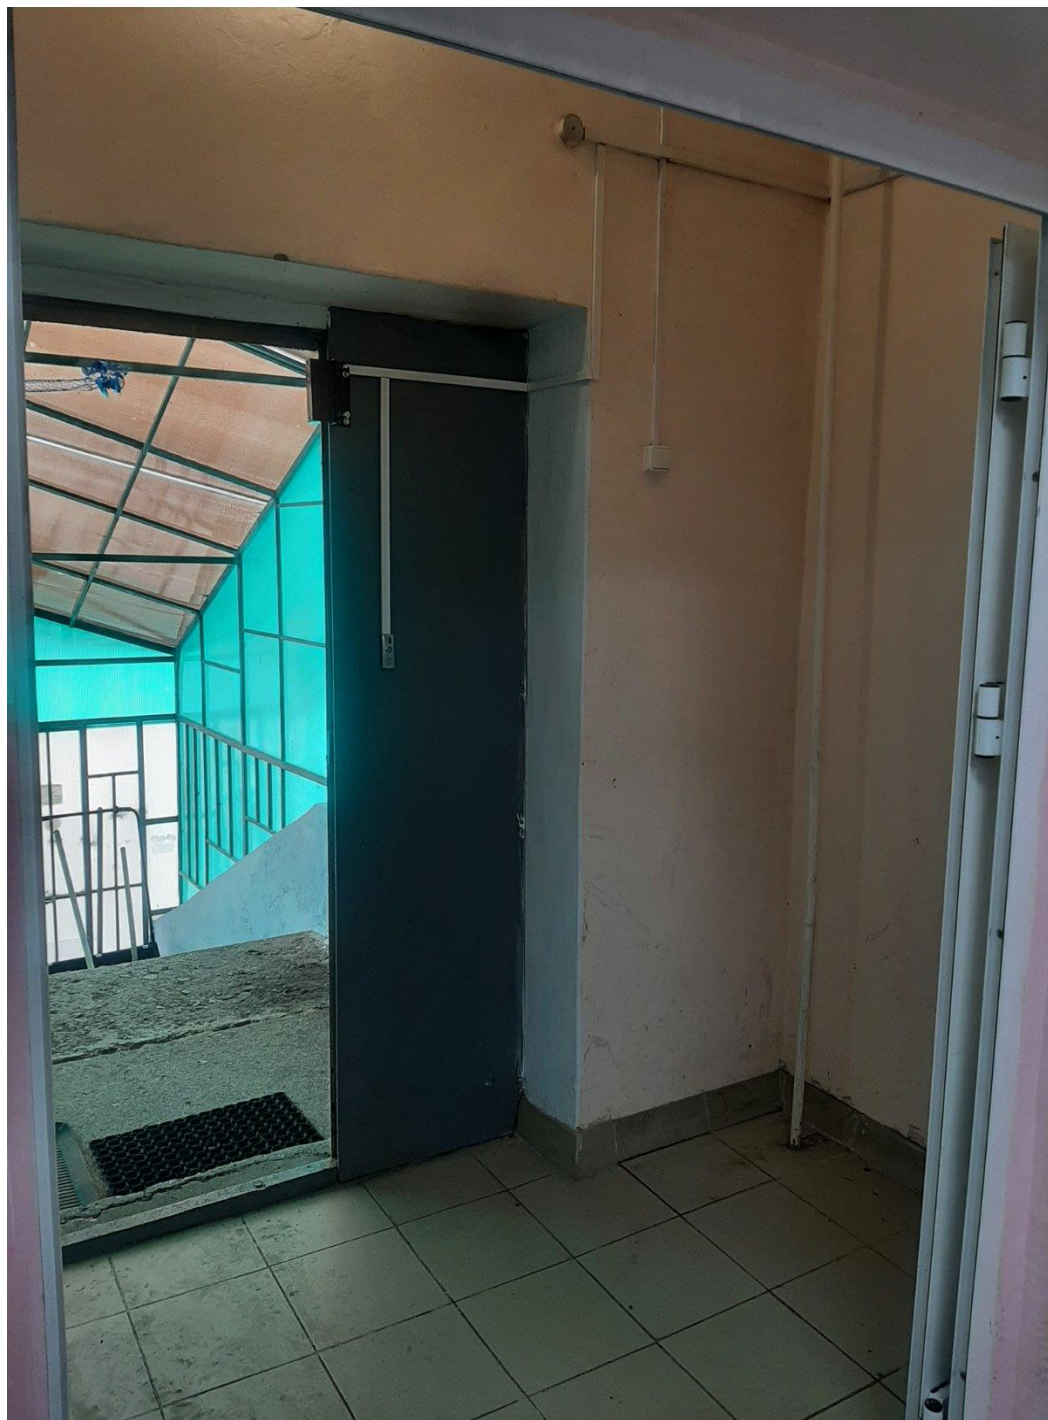



Наличие на входной двери складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны помещения МБУ ДО СШОР «Импульс» по адресу: город Ижевск, ул. Динамовская, д. 126



# Приказ о применении дисциплинарного взыскания МБУ ДО СШОР «Импульс»



Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Спортивная школа олимпийского резерва «Импульс»  
имени И.Н.Валиахметова»

«Олимпийский резерв И.Н. Валиахметова нимо «Импульс» спорт школа»  
ватсаса тодон-валан сётонъя муниципал коньдэтэн возиськись ужьюрт

## ПРИКАЗ г.Ижевск

от 12 марта 2024 г.

№ 24

### О применении дисциплинарного взыскания

В соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение администратором Ивановым Вячеславом Аркадьевичем трудовых обязанностей, выразившееся в нарушениях законодательства в сфере пожарной безопасности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания к администратору Иванову Вячеславу Аркадьевичу.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: 1. Представление Прокуратуры Ленинского района от 28.02.2024.

2. Объяснительная записка администратора Иванова В.А. от 11.03.2024г.

Директор

А.О. Блинов

С приказом ознакомлен:  
Иванов / Иванов / «12» 03 2024г.  
(подпись работника) (ФИО работника) (дата ознакомления)